

INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS

LUXPRO[®] PSD111+ SERIES



WARNING: Use Energizer[®] or DURACELL[®] Alkaline Batteries Only. Energizer[®] is a registered trademark of Eveready Battery Company, Inc. DURACELL[®] is a registered trademark of The Gillette Company, Inc.


IMPORTANT!

Please read all instructions carefully before beginning installation and save for future reference. Before removing any wiring from your existing thermostat, its wires must be labeled with their terminal designations. Ignore the color of the wires since they may not comply with any standard.

Thank you for your confidence in our product. To obtain the best results from your investment, please read this manual and acquaint yourself with your purchase before installing your new thermostat. Then follow the installation procedures, one step at a time. This will save you time and minimize the chance of damaging the thermostat and the systems it controls. These instructions may contain information beyond that required for your particular installation. Please save for future reference.

COMPATIBILITY

The unit can be used with most 24 volt gas, oil or electric heating and air conditioning systems, gas millivolt heating systems, and single stage heat pumps. It cannot be used with 120 volt heating systems or two stage heat pumps. Ask your dealer for other LUXPRO thermostats to control those systems.

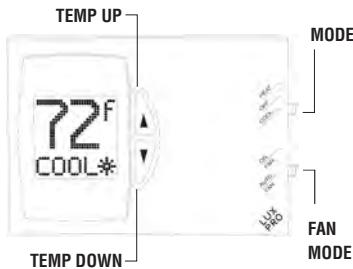

FEATURES

- Vertical or Horizontal Orientation
- Large easy to read backlit display
- Mode and Fan control for ease of use
- Simple Temperature UP and Down Control.
- Calibration control
- Temperature Swing adjustability (9 levels)
- 2 or 5 minute compressor delay
- Fahrenheit or Celsius selection
- Temperature Limits for High and Low selections
- Test mode to temporarily disable the compressor delay



Patent # 6,951,306

OPERATING INSTRUCTIONS

- In the winter, set the system switch to **HEAT** to control your heating system.
- In the summer, set the switch to **COOL** to control your air conditioner.
- Press either the **TEMPERATURE UP** or **DOWN** key in order to show the current **SET TEMPERATURE**.
- Press **TEMPERATURE UP** or **DOWN** keys again until your desired temperature is displayed. The display will show the current room temperature again after two seconds.
- Press the light bulb button to illuminate the display. Adjusting the temperature will keep the display lit until no button has been pressed for over ten seconds.
- In spring and fall or when windows are open, you can set the system switch to **OFF**.
- Setting the **FAN** switch to **AUTO** automatically runs your system's fan during heating and cooling.
- Setting the **FAN** switch to **ON** runs your system's fan continuously even without heating or cooling.

NOTE

The FAN switch works only if your system provides a wire for the thermostat's "G" terminal.

INSTALLATION

Please read all instructions carefully before beginning installation.



CAUTION

Turn off electricity to the appliance before installing or servicing thermostat or any part of the system. Do not turn electricity back on until work is completed.

- Do not short (jumper) across electric terminals at control on furnace or air conditioner to test the system. This will damage the thermostat and void your warranty.
- All wiring must conform to local codes and ordinances.
- This thermostat is designed for use with 24 volt and millivolt systems. The thermostat should be limited to a maximum of 1.5 amps; higher current may cause damage to the thermostat. If you are in doubt, call your HVAC contractor.
- Your thermostat is a precision instrument. Please handle it with care.

TOOLS REQUIRED

- #1 Phillips screwdriver (small)
- Wire Stripper
- Drill

THERMOSTAT LOCATION

On replacement installations, mount the new thermostat in place of the old one unless the conditions listed below suggest otherwise. On new installations, follow the guidelines listed below.

- Remember that your PSD111+ may be mounted vertically or horizontally when determining the optimal location.
- Locate the thermostat on an inside wall, about 5 ft. (1.5m) above the floor, and in a room that is used often.
- Do not install it where there are unusual heating conditions, such as: in direct sunlight; near a lamp, radio, television, radiator, register, or fireplace; near hot water pipes in a wall; near a stove on the other side of a wall.
- Do not locate in unusual cooling conditions, such as: on a wall separating an unheated room; or in a draft from a stairwell, door, or window.
- Do not locate in a damp area. This can lead to corrosion that will shorten thermostat life.
- Do not locate where air circulation is poor, such as: in a corner or an alcove; or behind an open door.
- Do not install the unit until all construction work and painting has been completed.


CAUTION

Do not allow wires to touch each other or parts on thermostat. Terminated wires must be trapped between black spacer and brass terminal. Securely tighten all 8 electrical terminal screws.

JUMPER Settings

There are 2 Basics steps involving jumper settings:

1. Move the Jumper to the appropriate position as described below.
2. After making all the jumper selections, press the Reset (RST) button.

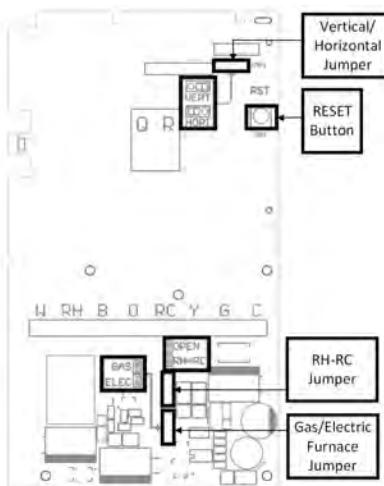

HORZ: Sets the thermostat in a Horizontal orientation.

VERT: Sets the thermostat in a Vertical orientation.

OPEN: In this position, the RH and RC terminals are not shorted.

RH=RC: In this position, the RH and RC terminals are shorted.

GAS: In this position, the thermostat is set for GAS furnace operation.

ELECT: In this position, the thermostat is set for Electrical furnace operation

NOTE

If you have an electric system and the blower does not operate after installation, find the electric/gas heat jumper on the back of the body as indicated in the following diagram. Move the jumper from the center and right pins, to the center and left pins.

MENU

Multiple Features can be accessed and selected by navigating through the MENU screen. The instructions below detail all the options under the MENU screen:

- a. CAL: Calibration
- b. SWNG: Temperature Swing
- c. DELY: Delay
- d. F/C: Fahrenheit and Celsius Selection
- e. TLMT: Temperature Limit
- f. TEST: Test Mode
- g. EXIT: Exit

1. Access the Menu Screen: In the off position, press Up and Down simultaneously (approx. 3 seconds) until the MENU screen is displayed




CALIBRATION

1. Press and hold the Up and Down button simultaneously at the CAL selection.
2. Press Up or Down to select the Calibration amount (-5F to +5F increments)
3. Once the desired calibration point is reached, press and hold the Up and Down button simultaneously to select the value




TEMPERATURE SWING

1. Press and hold the Up and Down button simultaneously at the SWNG selection.
2. Press Up or Down to select the Swing setting (0.25 to 2.25 increments)
3. Once the desired swing point is reached, press and hold the Up and Down button simultaneously to select the value




COMPRESSOR DELAY

1. Press and hold the Up and Down button simultaneously at the DELY selection.
2. Press Up or Down to select the 5 Minute or 2 Minute Compressor delay
3. Once the desired delay point is reached, press and hold the Up and Down button simultaneously to select the value



FAHRENHEIT AND CELSIUS

1. Press and hold the Up and Down button simultaneously at the F/C selection.
2. Press Up or Down to select the F or C
3. Once the value is selected, press and hold the Up and Down button simultaneously to select the value



TEMPERATURE LIMITS


1. Press and hold the Up and Down button simultaneously at the TLMT selection.
2. Press Up or Down to select the Heat limit, then press UP and DOWN simultaneously to set the Heat limit
3. Press Up or Down to select the Cool limit, then press UP and DOWN simultaneously to set the Cool limit



TEST MODE

This mode is also known as Compressor Defeat. It allows the installer to operate the heating and cooling without any delays. Once entering this mode, the thermostat will automatically return out of the TEST mode in a 10 minute period. When the TEST mode is active, the temperature reading blinks as an indication of the TEST mode.

1. Press and hold the Up and Down button simultaneously at the TEST selection.
2. Press Up or Down to select the Yes or No
3. Once the value is selected, press and hold the Up and Down button simultaneously to select the value




EXIT

1. Press and hold the Up and Down button simultaneously at the EXIT selection.

* The device will automatically exit out of the MENU screen after being idle for 60 seconds


SERVICING THERMOSTAT

1. Make sure all power is turned off to the equipment connected to the thermostat
2. Remove the front plate of the thermostat per the diagram below with a Phillips screwdriver

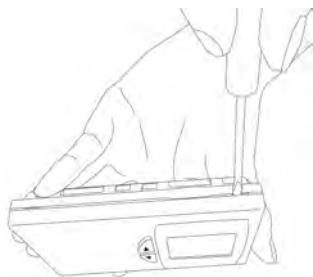

BATTERIES/MAINTENANCE

When a low battery indication is displayed, proceed to replace the batteries immediately per the instructions below:

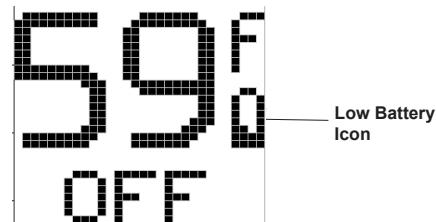

1. Remove fresh batteries from their carton.
2. Remove body of thermostat as described during installation.
3. Remove the used batteries.
4. Install two new Energizer® or DURACELL® "AA" size alkaline batteries in the battery compartment. Observe the polarity marking shown in the compartment.
5. If the device is no longer powered, all programmed Menu settings will have to be reprogrammed if the batteries were not immediately replaced with new batteries.
6. Place the body back on the wall

WARNING: Use Energizer® or DURACELL® Alkaline Batteries Only.

WARRANTY

Limited Warranty: If this unit fails because of defects in materials or workmanship within three years of date of original purchase, LUX will, at its option, repair or replace it. This warranty does not cover damage by accident, misuse, or failure to follow installation instructions. Implied warranties are limited in duration to three years from date of original purchase. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Please return malfunctioning or defective units to the participating retailer from which purchase was made, along with proof of purchase. Please refer to "TECHNICAL ASSISTANCE" before returning thermostat. Purchaser assumes all risks and liability for incidental and consequential damage resulting from installation and use of this unit. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state. Applicable in the U.S.A. only.

TECHNICAL SERVICE

If you are experiencing any issues with the installation or usage of the thermostat, please feel free to call our Technical Support department at (856) 234-8803 or visit our website at www.luxproducts.com

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y DE OPERACIÓN *Completas y fáciles de leer*

LUXPRO SERIE PSD111

Termostato Electrónico Digital



Tan fácil
como
1-2-3

LUX PRODUCTS CORPORATION • Mt. Laurel, New Jersey 08054, USA

ADVERTENCIA: Use solamente pilas alcalinas Energizer® o DURACELL®.

Energizer® es una marca registrada de Eveready Battery Company, Inc.

DURACELL® es una marca registrada de The Gillette Company, Inc.

52000

IMPORTANTE:

Lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de empezar la instalación, y guárdelas para futura referencia. Antes de remover cualquier cableado del termostato existente, es necesario rotular los cables con las designaciones de sus terminales. No tenga en cuenta los colores de los cables ya que es posible que no cumplan con ningún estándar.

Gracias por su confianza en nuestro producto. Con el fin de obtener los mejores resultados de su inversión, lea este manual y familiarícese con el dispositivo antes de instalar el nuevo termostato. Lugo siga los procedimientos de instalación, un paso a la vez. Esto le ahorrará tiempo y minimizará las probabilidades de dañar el termostato y el sistema que controla.


COMPATIBILIDAD

La unidad se puede usar en la mayoría de los sistemas de calefacción o de acondicionamiento de 24 voltios a gas, gasolina o eléctricos; en los sistemas de calefacción a gas de milivoltios; y en las bombas de calor de una etapa. No se puede utilizar en sistemas de calefacción de 120 voltios, ni en bombas de calor de dos etapas. Pregúntele al distribuidor sobre otros termostatos LUXPRO para controlar estos sistemas.



CARACTERÍSTICAS

- Diseño delgado que se puede instalar vertical u horizontalmente.
- Gran pantalla con iluminación posterior, fácil de leer.
- Interruptor para la operación del sistema o continua del ventilador.
- Las simples teclas de temperatura Up o Down (arriba o abajo) muestran y ajustan la Temperatura Ajustada.
- La temperatura se muestra en °F o en °C.
- Ajustes del SWING (Intervalo) de temperatura de 0.25 y 0.5.
- El tiempo de Funcionamiento/Apagado que se puede seleccionar entre 2 o 5 minutos mínimos suministra un ciclo corto y protección del compresor.



PATENT # 6,951,306

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN


- En el invierno, coloque el interruptor del sistema en HEAT (Calefacción) para controlar el sistema de calefacción.
- En el verano, coloque el interruptor del sistema en COOL (Enfriamiento) para controlar el acondicionador de aire.
- Presione las teclas TEMPERATURE UP o DOWN para mostrar la TEMPERATURA AJUSTADA actual.
- Presione de nuevo las teclas TEMPERATURE UP o DOWN hasta que aparezca la temperatura deseada. La pantalla mostrará de nuevo la temperatura ambiental actual después de dos segundos.
- Presione el botón del bombillo para iluminar la pantalla. Al ajustar la temperatura se mantendrá la pantalla encendida hasta que hayan transcurrido más de diez segundos sin presionar ningún botón.
- En la primavera y en el otoño, o cuando las ventanas estén abiertas, se puede ajustar el interruptor del sistema a OFF.
- Si se ajusta el interruptor del VENTILADOR a AUTO, automáticamente se hace funcionar el ventilador del sistema durante la calefacción y el enfriamiento.
- Al ajustar el interruptor del VENTILADOR a ON, el ventilador del sistema funciona continuamente, incluso sin calefacción o enfriamiento.

N O T A

El interruptor del VENTILADOR solamente funciona si el sistema tiene un cable para el terminal "G" del termostato.

INSTALACIÓN

Lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de empezar la instalación.



P R E C A U C I Ó N

Apague la electricidad del aparato ante de instalar o prestar servicio al termostato o a cualquier parte del sistema. No vuelva a encender la electricidad sino hasta que haya terminado el trabajo.

- No haga cortos (puentes) a través de los terminales eléctricos en el control del horno o del acondicionador de aire, para probar el sistema. Esto dañará el termostato y anulará la garantía.
- Todos los cables deben ajustarse a los códigos y las regulaciones locales.
- El termostato está diseñado para usarse en sistemas de 24 voltios y milivoltios. El termostato se debe limitar a un máximo de 1.5 amperios. Una corriente más alta puede causarle daños al termostato. Si tiene alguna duda, comuníquese con el contratista HVAC.
- El termostato es un instrumento de precisión. Manéjelo con cuidado.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Destornillador #1 Phillips (pequeño).
- Taladro con broca de 3/16-in. (4,8mm).
- Pelacables/cortalambré.


UBICACIÓN DEL TERMOSTATO

En las instalaciones de reemplazo, monte el nuevo termostato en el sitio en que estaba el viejo termostato, a menos que las condiciones descritas abajo sugieran lo contrario. En las instalaciones nuevas, siga las siguientes pautas:

- Cuando vaya a decidir la ubicación óptima, recuerde que el PSD111 se puede ubicar vertical u horizontalmente.
- Coloque el termostato sobre una pared interna, cerca de 5 pies (1,5 m) por encima del piso, y en un cuarto que se use a menudo.
- No lo instale donde haya condiciones de calentamiento inusuales, tales como: en la luz directa del sol; cerca de una lámpara, un radio, un televisor, un radiador, un registro, o una chimenea; cerca de las tuberías de agua caliente en una pared; cerca de una estufa al otro lado de una pared.
- No lo ubique en condiciones de enfriamiento inusuales, tales como: sobre una pared que separa un cuarto sin calefacción; o en el tiro de una escalera, de una puerta o de una ventana.
- No lo ubique en un área húmeda. Esto puede conducir a corrosión, lo cual acorta la vida del termostato.
- No lo ubique en un sitio donde la circulación de aire sea deficiente, tal como un rincón o en un sitio cerrado; o detrás de una puerta abierta.
- No instale la unidad sino hasta que se hayan terminado todos los trabajos de construcción y de pintura.

P R E C A U C I Ó N

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de remover el cableado del termostato existente. Los cables se deben rotular antes de removerlos. Cuando remueva los cables de sus terminales ignore su color, ya que puede que éstos no cumplan con ningún estándar.



REMOCIÓN DE LA UNIDAD VIEJA


- Apague la electricidad del horno y del acondicionador de aire; luego proceda con los siguientes pasos.
- Remueva la cubierta del termostato viejo. La mayoría de las cubiertas son del tipo a presión y simplemente se sacan. Algunas tienen tornillos de aseguramiento a un lado. Es necesario aflojarlos.
- Observe las letras impresas cerca de los terminales. Fije los rótulos (anexos) a cada cable para su identificación. Rotule y remueva los cables uno a la vez. Verifique que los cables no caen de nuevo dentro de la pared.
- Afloje todos los tornillos del termostato viejo y remuévalo de la pared.

MONTAJE DEL PSD111 EN LA PARED


- Decida si va a colocar el termostato vertical u horizontalmente.

P R E C A U C I Ó N

Tenga cuidado con no dejar caer la unidad ni alterar las partes electrónicas.




- Quite 3/8 pulgada (9,5 mm) de aislamiento de los extremos del cable y límpie cualquier corrosión.
- Llene la abertura de la pared con aislamiento no combustible con el fin de prevenir que las corrientes de aire afecten el termostato.
- Sostenga el termostato colocando una mano detrás de la pantalla del termostato. Separe la unidad de su placa base apretando con la otra mano las pestañas que sobresalen del cuerpo del termostato.

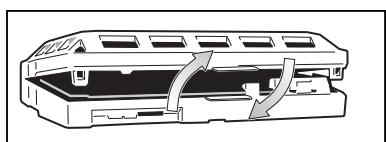

N O T A

Si va a montar la base en un material blando tal como un tablero de yeso, o si va a utilizar los viejos agujeros de montaje, es posible que los tornillos no se sostengan. Taladre un agujero de 3/16 pulgada (4,8 mm) en cada sitio para tornillos, e inserte los anclajes plásticos suministrados. Luego monte la base tal como se describe abajo.

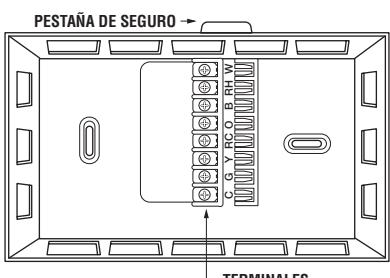

COLOCACIÓN DE LOS CABLES




- Coloque los cables a través del agujero grande de la placa base en el bloque terminal. Sostenga la base contra la pared, con los cables sobresaliente. Ubique la base hasta obtener la mejor apariencia, para esconder cualquier marca producida por el antiguo termostato. El bloque terminal debe estar a la derecha del agujero de instalación o debajo de éste. Fije la base a la pared con los dos tornillos suministrados.


DIAGRAMAS DE CABLEADO

Estos diagramas se suministran para instalaciones nuevas o para cables sin referencia.

SISTEMAS DE CALEFACCIÓN




SISTEMAS DE ENFRIMIENTO




SISTEMAS DE CALEFACCION/ENFRIMIENTO

4 o 5 CABLES CON UN TRANSFORMADOR




SISTEMAS DE CALEFACCION/ENFRIMIENTO


5 o 6 CABLES CON UN TRANSFORMADOR

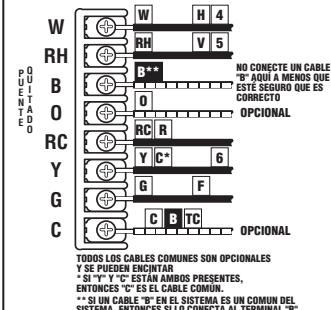


CONEXIÓN TÍPICA DE CALEFACCIÓN DE 2 CABLES, SISTEMAS DE 24 VCA Y MILIVOLTIOS




CONEXIÓN TÍPICA DE CALEFACCIÓN DE 3 CABLES, DONDE EL TERCER CABLE ES EL DEL VENTILADOR




CONEXIÓN TÍPICA DE CALEFACCIÓN Y ENFRIMIENTO, DE 4 CABLES



CONEXIÓN TÍPICA DE CALEFACCIÓN Y ENFRIMIENTO, DE 5 CABLES




BOMBA DE CALOR TÍPICA DE UNA ETAPA CALEFACCIÓN Y ENFRIMIENTO

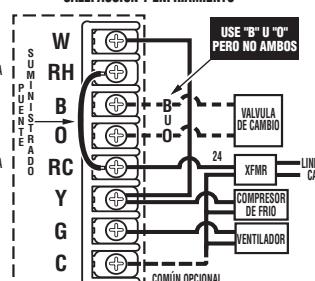

NOTA: AGREGAR UN PUENTE ENTRE "W" Y "Y"

P R E C A U C I Ó N

No permita que los cables se toquen unos con otros o toquen otras partes del termostato. Los cables terminados deben quedar atrapados entre el separador negro y el terminal de bronce. Apriete de manera segura todos los 8 tornillos de los terminales eléctricos.



O P C I Ó N E S D E I N S T A L A C I Ó N

Hay cinco opciones que se pueden ajustar por medio de los puentes en la tarjeta del circuito de la unidad. Cuatro son ajustadas por UN GRUPO de puentes numerados. Estas son:

J1: El puente J1 de tiempo de funcionamiento mínimo ajusta la duración

mínima de tiempo que el termostato debe permanecer con HEAT (Calefacción) o COOL (Enfriamiento) ya sea encendidos o apagados, antes de que cambien automáticamente al estado alterno Encendido o Apagado. Esta función impide los ciclos de cortos y suministra protección al compresor para las unidades de enfriamiento. Las opciones son de 2 o 5 minutos.

J2: Formato de temperatura: el puente selecciona si el termostato muestra las temperaturas en Celsius o en Fahrenheit.

J3: Este puente determina si la pantalla tendrá orientación horizontal o vertical.

J4: Este puente controla el "swing" (intervalo) o variación de temperatura en el hogar. El uso de números más pequeños tiene como resultado una temperatura más estable, mientras que los ajustes más amplios son una alternativa de más eficiencia en la energía. Los usuarios de agua caliente forzada pueden encontrar más cómodo el ajuste de 0.25.

	CERRAR	ABRIR
J1	5 minutos	2 minutos
J2	F	C
J3	Horizontal	Vertical
J4	Swing (Intervalo) = 0.5	Swing (Intervalo) = 0.25

La tabla anterior está impresa en la tarjeta del circuito. Para cambiar la posición del puente, quite lo de los pinos que cubre. Vuelva a colocar el puente sobre uno o ambos pinos, de acuerdo con lo exigido por el ajuste deseado. Para impedir que se pierda, el puente solamente se debe colocar sobre un pino para las posiciones abiertas. Despues de cambiar el ajuste, presione el botóncito RESET sin marcar, que está ubicado al frente del termostato, con el fin de que los cambios tengan efecto.

Puente de gas/electricidad: El quinto puente activa o desactiva la capacidad del termostato para controlar el ventilador del sistema cuando está en el modo de calefacción. Tiene tres pinos. Cuando se usa con un horno, se debe ubicar sobre los dos pinos izquierdos. El horno debe controlar entonces el ventilador del sistema. Cuando se usa con un sistema de calefacción eléctrica, se debe ubicar sobre los dos pinos derechos y el termostato suministrará energía a su terminal G para activar el ventilador del sistema.

I N S T A L A C I Ó N D E L A S P I L A S

Instale las pilas en esta ocasión. Para las instrucciones, ver PILAS/MANTENIMIENTO.

- Encienda de nuevo la energía para el sistema de calefacción o el sistema de acondicionamiento de aire.
- Verifique que el sistema y su ventilador están funcionando de manera apropiada. Cuando se ajusta a una temperatura alta, el sistema de calefacción debe suministrar aire caliente después de un corto tiempo. De manera similar, un sistema de enfriamiento debe suministrar aire frío después de un corto tiempo. Usualmente se pueden escuchar ruidos en el horno y en las unidades de acondicionamiento de aire mientras están funcionando. La corriente de aire en movimiento se debe escuchar poco tiempo después de encender cualquiera de ellas.

N O T A

Si tiene un sistema eléctrico y el soplador no funciona después de la instalación, busque el puente de calor electricidad/gas en la parte posterior del cuerpo, tal como se indica en el siguiente diagrama. Mueva el puente desde los pinos central y derecho, a los pinos central e izquierdo.

C A L I B R A C I Ó N

El termostato es cuidadosamente calibrado en la fábrica y mide la temperatura hasta a 110. No obstante, es posible ajustar la lectura del termostato:


- Deslice el interruptor de MODO a APAGADO.
- Presione los botones Arriba (Up) y Abajo (Down) y manténgalos así hasta que la pantalla muestre un solo dígito entre +5F°(+3C°) y -5F°(-3C°).
- Luego presione los botones Arriba o Abajo que se pueden usar para ajustar la lectura.
- La pantalla regresa a la operación normal después de que transcurren 4 segundos sin hacer un ajuste.

P I L A S / M A N T E N I M I E N T O

1. Remueva las pilas nuevas de su empaque.
2. Remueva el cuerpo del termostato tal como se describió durante la instalación.
3. Remueva las pilas usadas, si las hay.
4. Instale dos nuevas pilas alcalinas Energizer® o Duracell® tamaño "AA" en el compartimiento. Observe las marcas de polaridad que aparecen en el compartimiento.

ADVERTENCIA: Use solamente pilas alcalinas Energizer® o DURACELL®.

5. Coloque el cuerpo del termostato de nuevo en la pared.
6. Utilice un destornillador Phillips pequeño para presionar el botón RESET, ubicado entre el botón de flecha Up/Down. Dentro de los siguientes 90 segundos el termostato empezará a mostrar la temperatura ambiental.

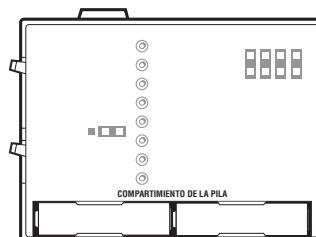

N O T A

Reemplace la pila cuando aparece "LOBAT" en la pantalla, o por lo menos una vez al año.

A Y U D A T É C N I C A

Si tiene algún problema con la instalación o el uso de este termostato, vuelva a leer las instrucciones cuidadosamente. El Servicio Técnico está disponible a través del Departamento de Ayuda Técnica. Si necesita ayuda, llame a nuestras oficinas entre las 8:00 a.m. y las 4:30 p.m. Eastern Standard Time, de lunes a viernes. El número es (856) 234-8803, o visite nuestra ayuda técnica en-línea en www.luxproducts.com.

G A R A N T Í A

Garantía limitada: Si esta unidad no funciona adecuadamente debido a defectos de material o mano de obra durante tres años a partir de la fecha de la compra original, LUX podrá arreglarla o reemplazarla, según lo decida. Esta garantía no cubre daños por accidente, uso incorrecto o incumplimiento de las instrucciones de instalación. Las garantías implícitas son de duración limitada que equivale a tres años a partir de la fecha de compra original. Algunos estados prohíben las limitaciones de tiempo con respecto a la duración de las garantías implícitas. De esta forma, es posible que la limitación que figura más arriba no se aplique a su caso. Sirvase devolver las unidades que pudieran estar falladas o cuyo funcionamiento no fuera el apropiado junto con la prueba de compra, al vendedor que efectuó la venta. Consulte la sección "SERVICIO TÉCNICO" antes de devolver el termostato. El comprador se hará cargo de todo tipo de riesgo y responsabilidad por daños casuales o derivados de la instalación y uso de la unidad. Algunos estados prohíben la exclusión de daños casuales o derivados de otros motivos. De esta manera, es posible que esta exclusión no se aplique en su caso. Esta garantía otorga derechos legales específicos; sin embargo, es posible que usted pueda también contar con otros derechos, de acuerdo con el estado en cuestión. Aplicable sólo en los Estados Unidos.

- La instalación está ahora completa.